

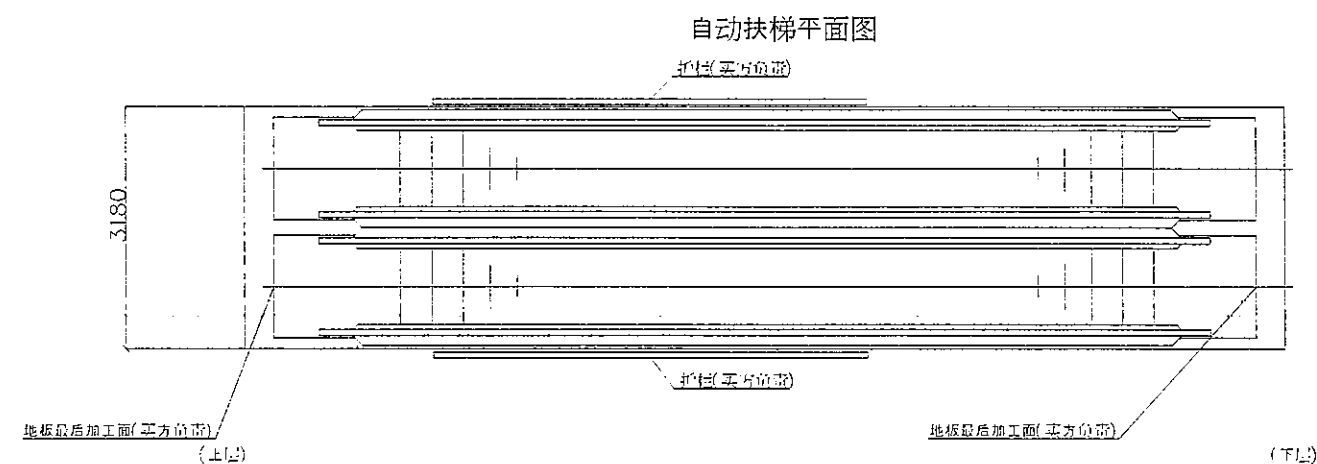
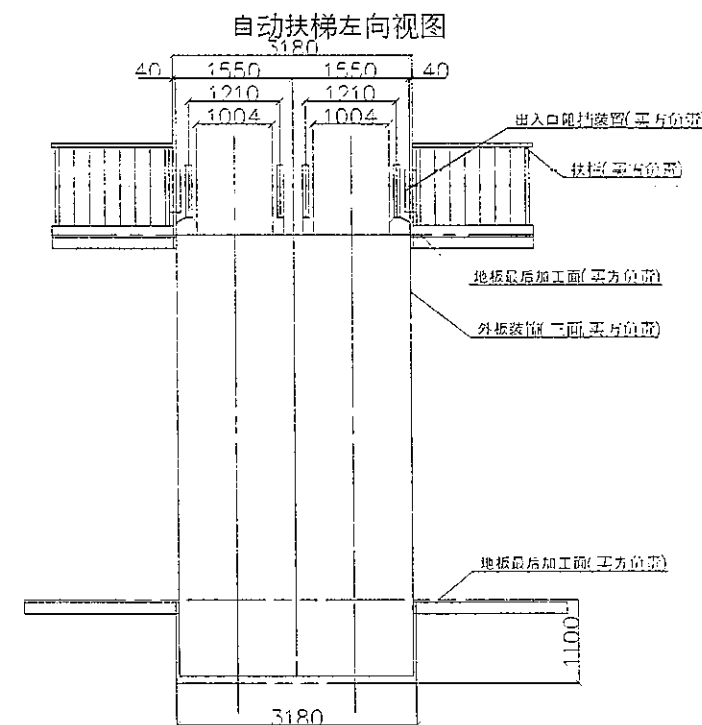


上、下部分支承土建大样图

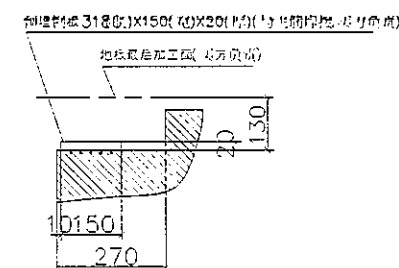

FT-1 FT-2
FT-3 FT-4

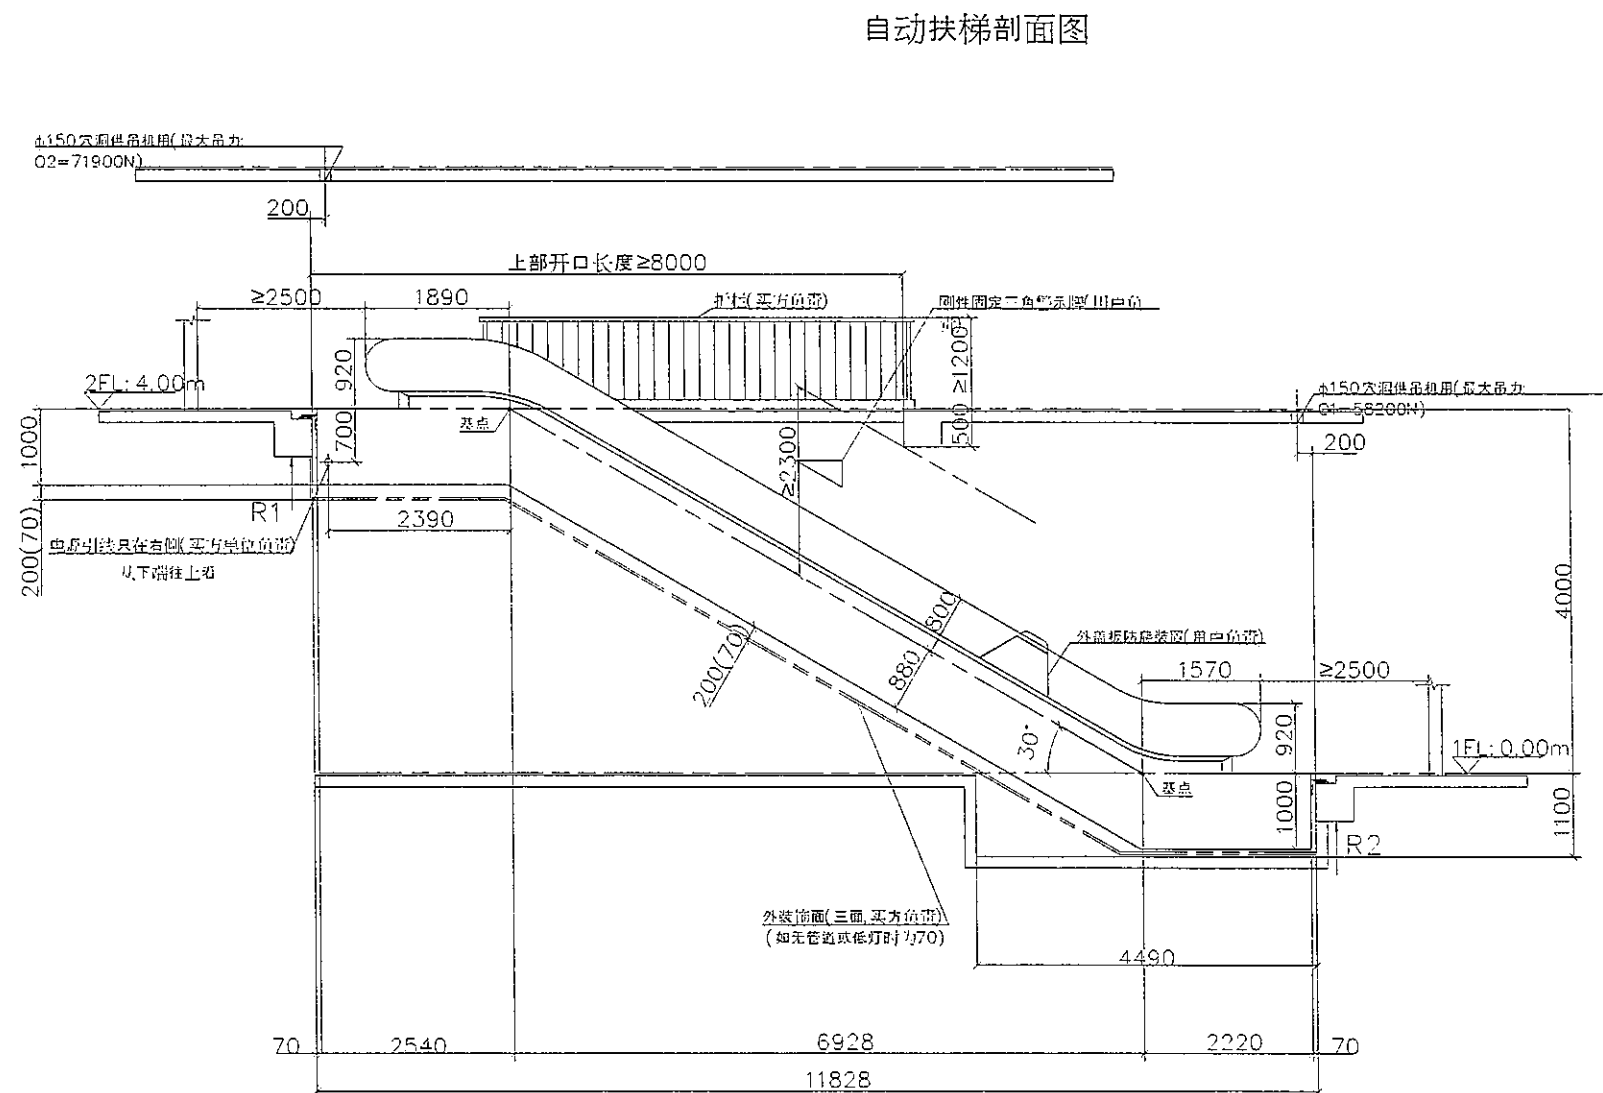

型号	1200SX-EN	额定速度	30 m/min (0.5 m/s)
设置场所	室内	角度	30 度
乘客量	6000 人/时	提升高度	4200 mm
控制方式	微机变频	水平投影长度	11828 mm
水平级数	2 水平级	电机额定功率	7.5 KW
公称宽度	1200 mm	动力电源	交流380V 50Hz 三相五线
梯级宽度	1004 mm	照明电源	交流220V 50Hz 单相

注：若本合同与供货合同有冲突，以供货合同文本为准，其余未尽条款详见合同附件。

1. 当扶手带中心线与建筑物中任何障碍物或自动扶梯之间距离少于0.5m时，应在该处设置一个无锐角的防撞装置（防撞装置、防撞装置、出入口防撞装置）。

2. 在自动扶梯的出入口，应有充分畅通的区域，以容纳人员。该区域的宽度至少为扶手带外缘之间侧面上每边各80mm，其纵深尺寸以扶手装置端部起至少为2.5m。如果该区域的宽度增至扶手带侧缘加每边各80mm的两倍及以上，则其纵深尺寸允许减少至2.0m。

3. 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板上方，垂直净高度不应小于2.30m。该垂直净高度应延伸至梯级端部，该2.30m垂直净高度适用于梯级区域。

4. 室内扶梯不允许安装在室外场合。

5. 扶梯外装饰重量不能超过45kg/m（相当于5kg/m）。

6. 扶梯外装饰重量不能超过45kg/m（相当于5kg/m）。

备注：
1. 外板防撞装置由用户负责。

3. 支架力 (N/台)
R1=76800
R2=69800
R3=
R4=

标记	日期	内容	修改	校对	审核
----	----	----	----	----	----