


11C剧场东南侧电梯规格具体要求

序号	电梯使用地点和位置	11C剧场东南侧
1	电梯用途	客梯
2	电梯类型	无机房客梯
3	是否兼消防功能	否
4	是否兼无障碍	否
5	数量	1
6	梯速m/s	1
7	载重kg	1600
8	停层	1-3
9	层 / 站	3/3
10	对重安全钳	配置
11	控制方式	单控
12	驱动控制曳引机的方式	交流变频调速（VVVF）
14	驱动控制门机方式	交流变频调速（VVVF）
15	开门方式	中分双扇
16	开门净尺寸 宽mm*高mm	1100×2400
17	轿内净高度 mm*mm	2800（含装饰）
18	对重位置	根据井道尺寸选配
19	井道尺寸 宽mm*深mm	2600×2400
20	门洞尺寸 宽mm*高mm	1300×2500
21	底坑深度mm	1400
22	顶层高度mm	5400
23	机房高度(吊钩下)mm	——
24	机房位置	无机房
25	提升高度M	12
26	井道形式	单井道
27	轿厢内操纵盘	双操纵盘
28	轿厢内按钮	微动按钮

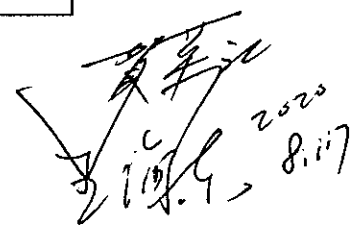

 2020.8.17

29	轿厢内无障碍操纵盘	不配置
30	轿内显示器	与操纵盘一体显示
31	轿内语音报站提示	不配置
32	视频监控线缆	配发轿厢到控制柜的数字视频电缆
33	门保护装置	光幕保护
34	轿厢内后壁表面材料	拉丝不锈钢
35	轿厢内两侧壁表面材料	拉丝不锈钢
36	轿厢内前壁板、门楣板及门立柱表面材料	拉丝不锈钢
37	轿厢门表面材料	拉丝不锈钢
38	轿厢吊顶	厂家标配
39	轿厢内照明	LED照明，发光面积不小于轿顶的三分之一
40	轿厢风扇	不配置
41	轿厢内空调	配置
43	轿厢地板	预留20mm地面装饰
44	轿内扶手	不配置
45	轿厢半身镜	轿厢后壁 中间镜面不锈钢
46	层门	拉丝不锈钢
47	门套形式	小门套
48	门套材质	拉丝不锈钢
49	电梯厅召唤盒的数量	每台每层站配置1套
50	电梯厅召唤盒及面板	不锈钢超薄面板
51	厅外运行显示和控制	点阵位置显示+微动按钮
52	轿内到站钟	不配置
53	预留装饰重量	不小于300千克的二次装饰重量
54	司机操作	配置
55	独立运行	配置
56	厅外到站提示	呼梯盒一体式
57	五方通话	值班室、机房、轿厢、轿顶、底坑
58	井道照明	配置

2020
8.17